



# Regelquerschnitt P2-P2 Planstraße

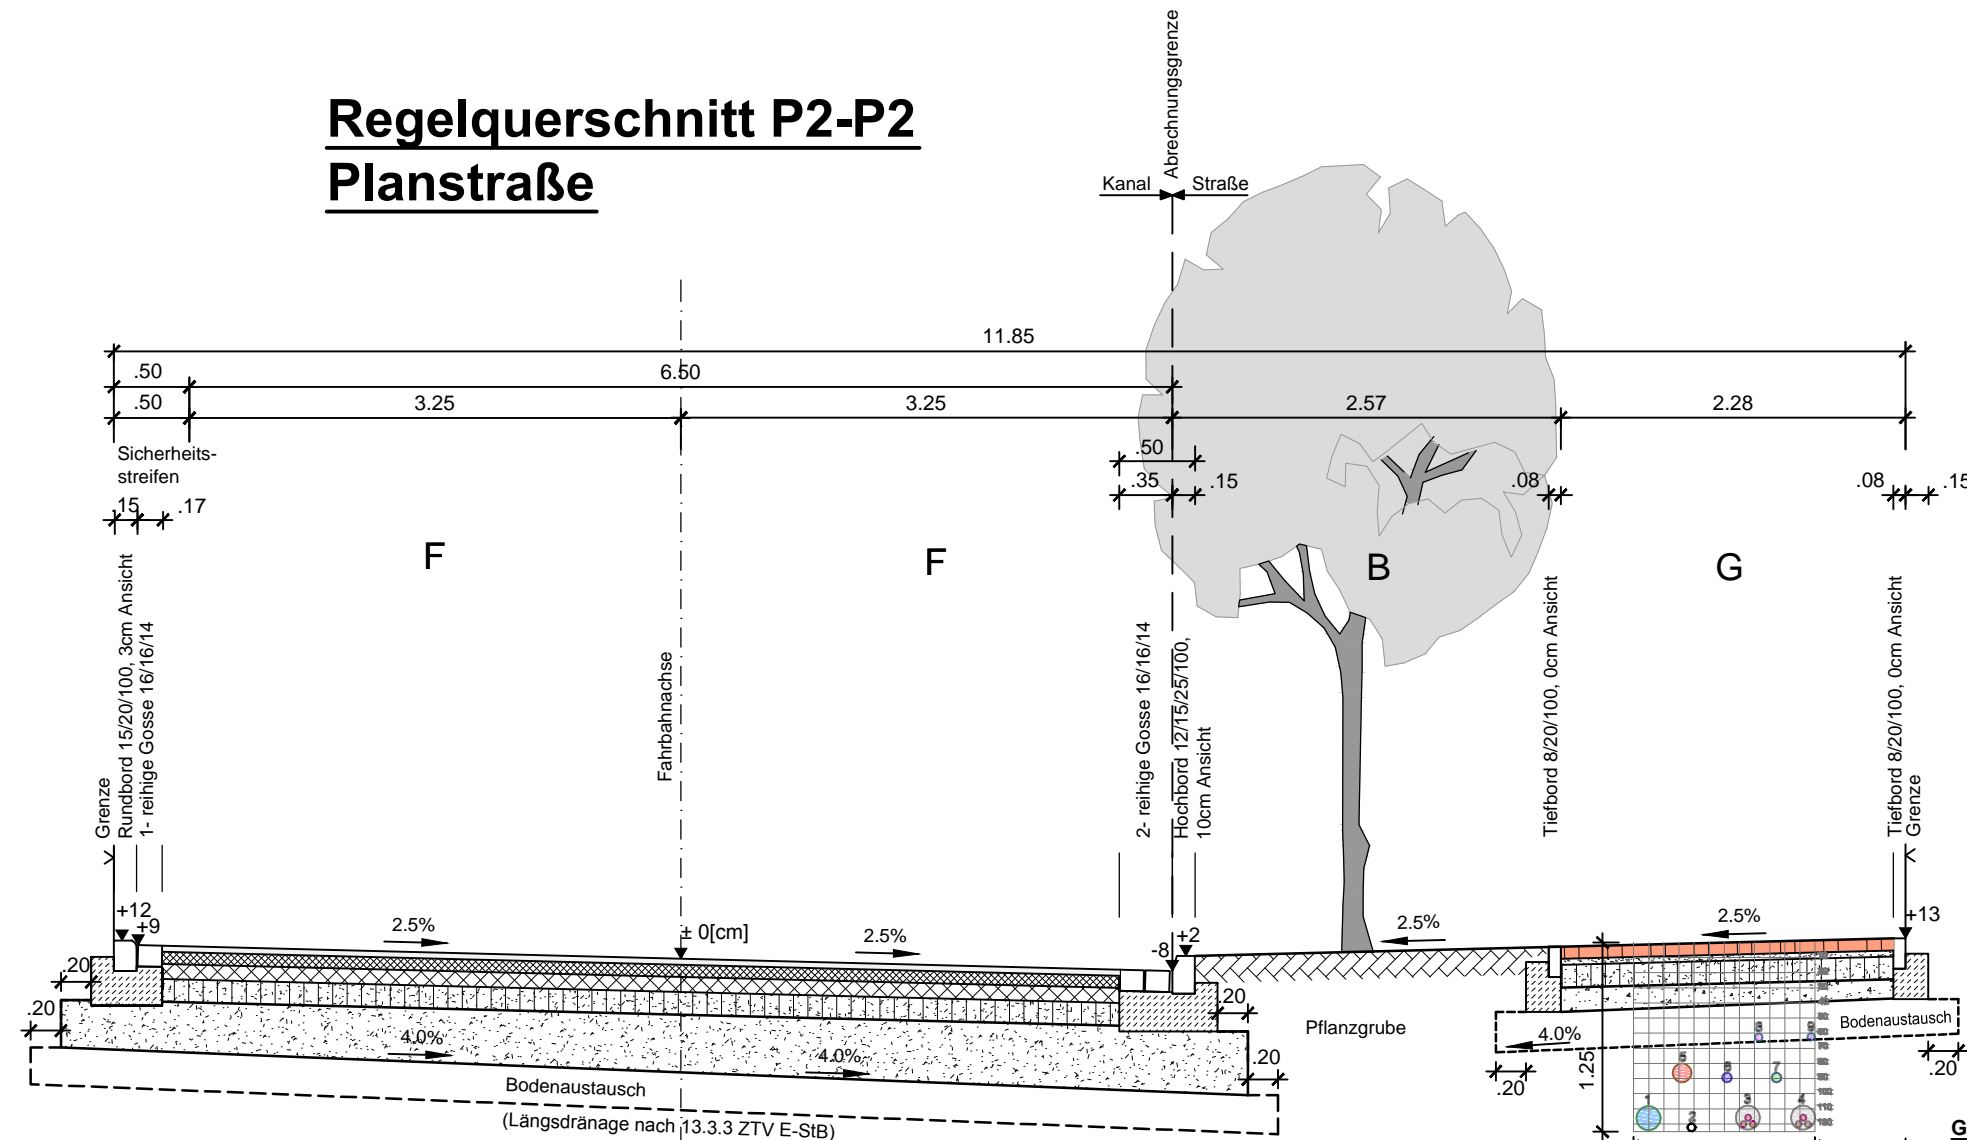


## G - Gehweg

(gem. RStO 12, Tafel 6, Pflaster, Zeile 1)

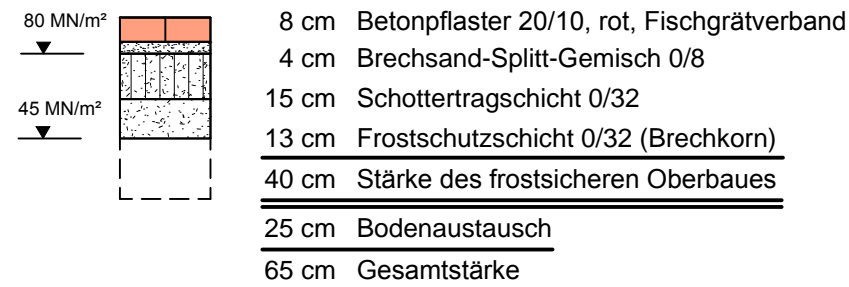

## F - Fahrbahn

(gem. RStO 12, Tafel 1, Bk 10, Zeile 3)

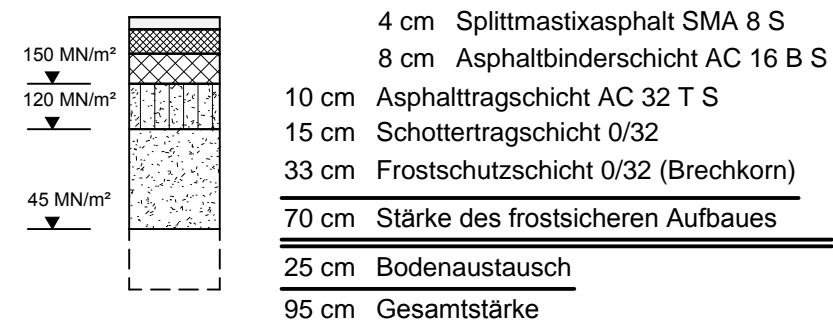

### Grabenbelegung:

- 1 Wasserleitung PE DN 150
- 2 LWL Leerrohr DN 50
- 3 20 kV Kabel im Kabuflexrohr DN 175
- 4 20 kV Kabel im Kabuflexrohr DN 175
- 5 Gasleitung PE HD 125
- 6 Beleuchtungskabel
- 7 0,4 kV Kabel (Niederspannung)
- 8 Steuerkabel im PE Rohr DN 50
- 9 Telekomkabel (nicht abgestimmt)

0	Grundzeichnung		
Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

	Wasserversorgung Energietechnik Umweltechnik Infrastruktur Hoch- und Ingenieurbau	KLT-Consult GmbH Büro Hannover Schillerstraße 32 30159 Hannover	Telefon 0511-123749-0 Telefax 0511-123749-99 mail@klt-consult.de www.klt-consult.de
	Mitglied der Ing.-Kammer Niedersachsen, Nr.: 11364		
bearbeitet:	Gebauer	gezeichnet:	Ladwig
geprüft:	Hoop	Datum:	13.11.2013
Projekt-Nr.:	207.076	Maßstab:	1:50



	Stadt Neustadt a. Rbge Fachdienst Tiefbau	Unterlage: 7.1 Blatt Nr.: 3 Reg. Nr. .
	Erweiterung des Gewerbegebietes Ost	Datum Zeichen
Aufgestellt: Neustadt, den ..... Stadt Neustadt der Bürgermeister		gesehen . .
im Auftrage:		Ausführungsplanung Regelquerschnitt P2-P2 Maßstab 1:50