



Anlage 13 zu TOP 13.10.

AW: Wasserdruck Trinkwasser in Schneeren

02.11.2016 09:20

Von Niemeyer, Reinhard <Niemeyer@WVGN.de>
An Stefan.Porscha@t-online.de <Stefan.Porscha@t-online.de>
CC Matussek, Torsten <Matussek@WVGN.de> Mörlins, Dietrich <Moerlins@WVGN.de>

Sehr geehrter Herr Porscha,

vielen Dank für Ihren Hinweis. Netzanalysen und Druckmessungen, die wir seit Anfang Oktober in dem besagten Gebiet durchführen, bilden die Grundlage für unsere derzeitige Maßnahmenplanung. Ohne den Ergebnissen vorgreifen zu wollen, sieht es im Moment so aus, als wäre eine Druckerhöhungsstation erforderlich. Dazu klären wir momentan die erforderlichen Randbedingungen, wie Standort und Dimension oder ggf. doch Netzalternativen.

Einen detaillierten Sachstand erhalten Sie in jedem Fall rechtzeitig vor Ihrer Ortsratssitzung.

Mit freundlichen Grüßen,
Reinhard Niemeyer

Von: Stefan.Porscha@t-online.de [mailto:Stefan.Porscha@t-online.de]
Gesendet: Mittwoch, 2. November 2016 08:48
An: Niemeyer, Reinhard; jhomeier@neustadt-a-rbge.de
Cc: Rabe, Bianca
Betreff: Wasserdruck Trinkwasser in Schneeren

Sehr geehrter Herr Homeier,
sehr geehrter Herr Niemeyer,

ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf ein Problem hinweisen, welches in unserer Ortschaft schon seit langem besteht, auf das ich jetzt in kurzer Zeit aber immer wieder aus der Bevölkerung einmal hingewiesen worden bin.

Der Wasserdruck der Trinkwasserversorgung in unserem Ortschaftsbereich zeigt sich in Teilbereichen nicht als zufriedenstellend.

Insbesondere im Bereich des "Rötzberg" kommt es hier demnach des öfteren zu Druckabfällen.

Ganz besonders zeigt sich dies wohl im Neubaugebiet Steinhorstweg "Grashopsweg". Umso mehr wird dies von Bedeutung sein, da hier jetzt ganz verstärkt Bautätigkeiten zu verzeichnen sind.

Ich bin kein Fachmann aber man sagte mir, dass dies vermtl. wohl an einem zu geringen Leitungsquerschnitt liegen würde.

Inwieweit hier im Baugebiet die GEG Neustadt eingebunden werden müsste kann ich nicht beurteilen.

Ich möchte vorschlagen, dass Stadt und WVGN einmal grundsätzlich dieses Problem gemeinschaftlich angehen sollten und Messungen o.ä. vornehmen.


Über eine Rückmeldung, wie wir hier einmal dieses immer wieder auftkommende Problem kurzfristig angehen wollen wäre ich dankbar.

Am 10.11. haben wir Ortsratssitzung. Evtl. kann ich hier bereits schon im Rahmen der Bekanntgaben ein Ergebnis für das weitere Vorgehen kundtun?

Mit freundlichem Gruß,
Stefan Porscha
Ortsbürgermeister


zu Anlage 13

Ausdruck vom: Dienstag, 8. November 2016 12:09:39
PC-Name: PC-WWGN-020-7
Benutzername: buse

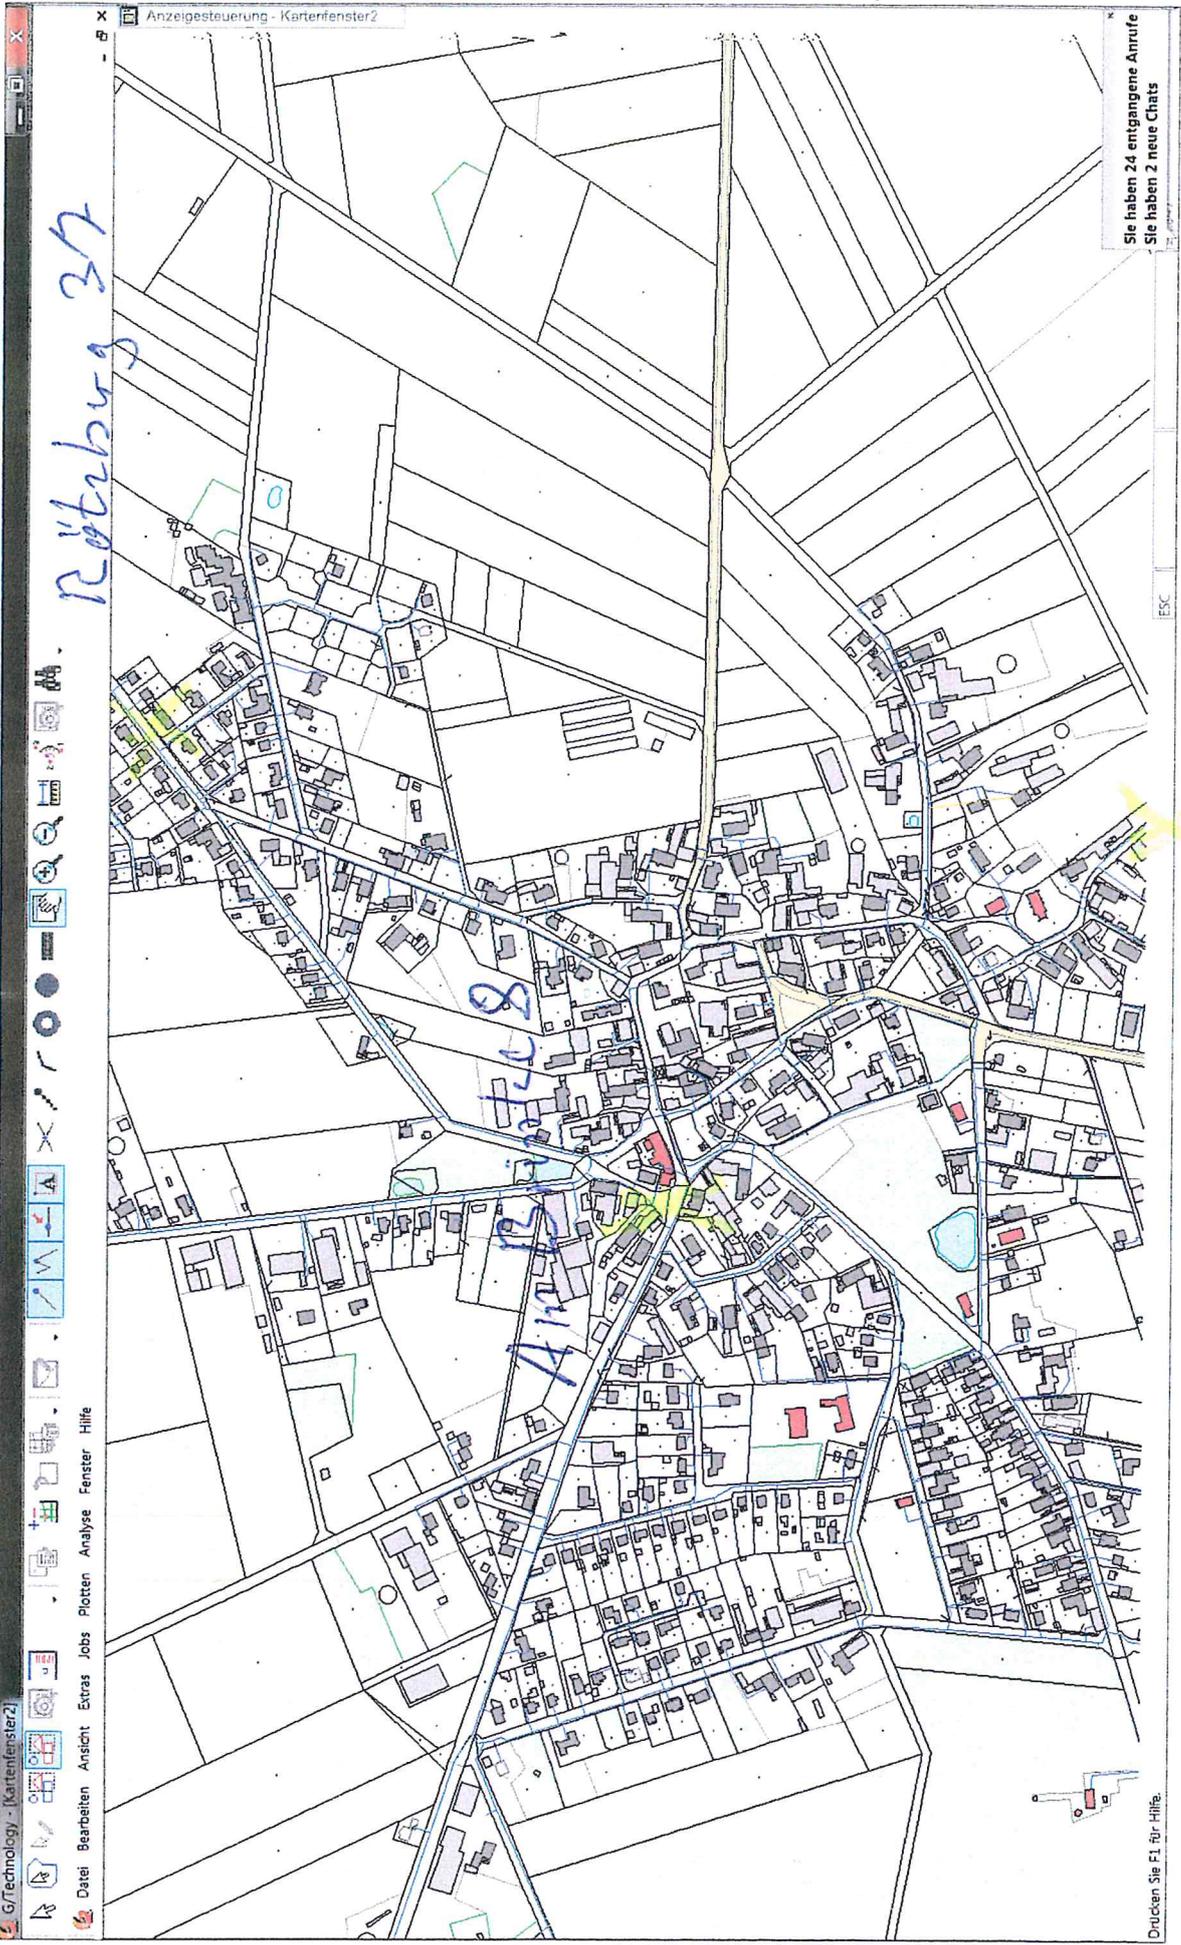

Sie haben 24 entgangene Anrufe
Sie haben 2 neue Chats


Hühnerbusch 14

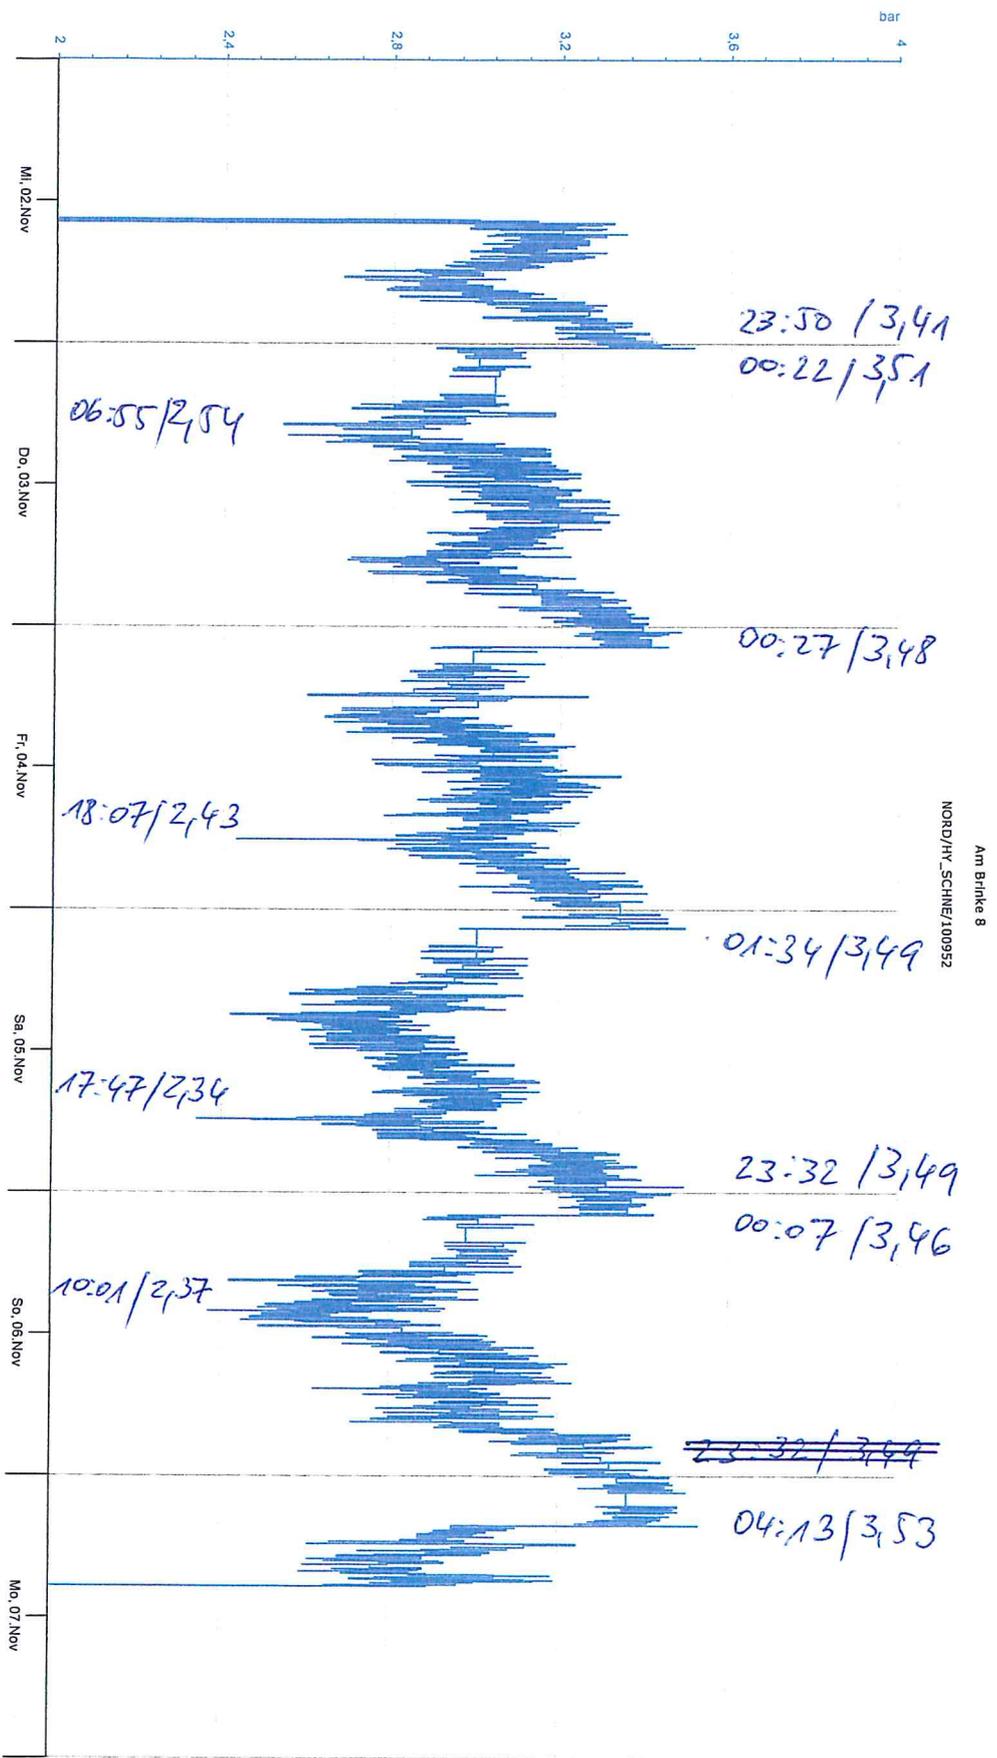

Am Brinke 8
NORD/HY_SCHNE/100952

Datensetzer Zeitbereich: 02.11.2016 - 08.11.2016

zu Anlage 13

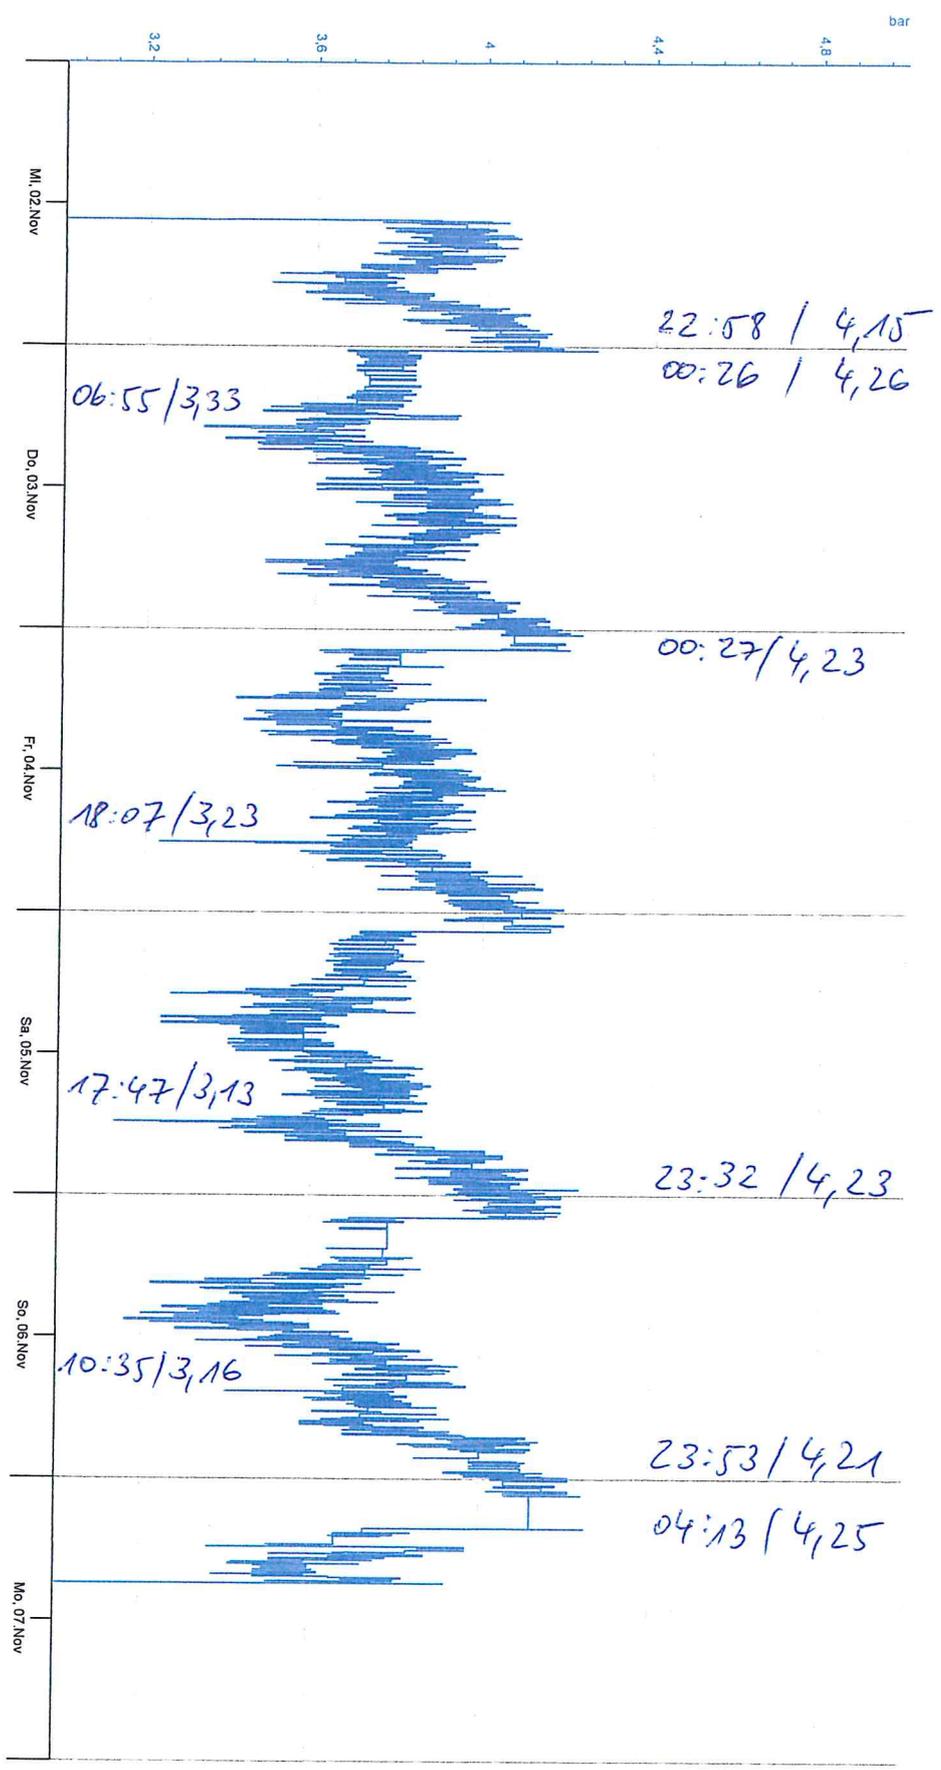

Höhnerbusch 14
NORD/HY_SCHN/100860

Dargestellter Zeitabschnitt: 02.11.2016 - 08.11.2016

zu Anlage 13