

NEUSTADT
AM RÜBENBERGE

Fachdienst: 67

Bearbeiter: Frau Ebert

Neustadt a. Rbge., 7. Dezember 2017

OR Mariensee am 19.10.2017

Telefonische Bitte des Ortsbürgermeisters im Nachgang der OR-Sitzung um fachliche Stellungnahme des Fachdienstes Stadtgrün zum Antrag auf Anlage einer Boulebahn hinter dem Dorfgemeinschaftshaus in Wulfelade.

Stellungnahme:

Grundsätzlich verlangt der FD Stadtgrün für die Herrichtung einer Boulebahn auf städtischen Grundstück die Einhaltung eines Baustandards, der sich aus den Anforderungen den freizeithlichen Spielbetriebs, aus wirtschaftlichen Aspekten bei Bau und Herrichtung und Wartungsfreundlichkeit ergibt. Solche Boulebahnen gibt es im Neustädter Land beispielsweise im Erichsberg-Park sowie in Dudensen am Spielplatz.

Demnach ist eine Bahn mit einem Mindestmaß von 12,5m (Länge) x 3m (Breite) für Training und gelegentliches Spiel ausreichend. Die internationale Norm für eine Bahn beträgt im übrigen 4 x 15 m. Die Bahn sollte ein Gefälle zum Abfließen von Wasser zwischen 1-5% besitzen und eine seitliche Begrenzung besitzen. Der unsererseits geforderte fachgerechte Aufbau ist dem beigefügten Leistungsverzeichnis mit Abbildung zu entnehmen.


Wir gehen davon aus, dass die Unterhaltung der Boulebahn durch die Dorfgemeinschaft Wulfelade e.V. wahrgenommen wird und der Stadt hier keine zusätzlichen Kosten entstehen. Bei Nicht-Nutzung der Boulebahn ist sie vom Veranlasser zurückzubauen.

Da eine genaue Lage der Boulebahn hinter dem Dorfgemeinschaftshaus nicht beschrieben ist, wird angenommen, dass diese im Bereich des Bolzplatzes/ Beachvolleyballfeldes liegt.

In diesem Fall weisen wir darauf hin, dass ein gleichzeitiger ordnungsgemäßer und verkehrssicherer Spielbetrieb von Boulebahn und Bolzplatz bzw. Beachvolleyballfeld unseres Erachtens nicht möglich ist und daher nicht unterstützt werden kann. Die räumlichen Verhältnisse sind zu beengt, eine notwendige räumliche klare Trennung kaum möglich.

Sollte eine Boulebahn weiterhin gewünscht werden, ist ein anderer Standort sinnvoll (beispielsweise im Bereich des Ehrenmals).


Im Auftrag


Cornelia Ebert



Baustandard Bouleplatz

Abbildung möglicher Aufbau (Variante gelegentlich befahrbar mit leichten Verkehr)
(Quelle: Österreichischer Petanque Verband)

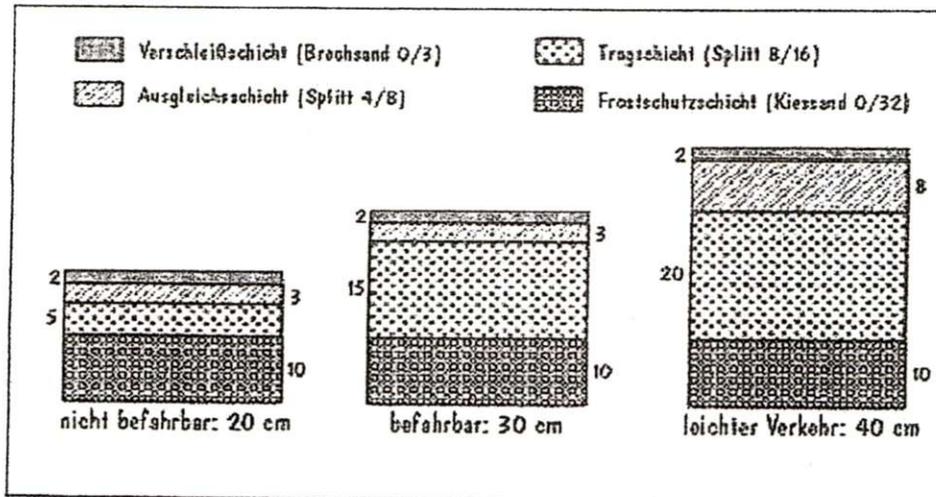

Maße: Die internationale Norm für eine Bahn beträgt: 4m x 15m.
Für Training und gelegentliches Spiel reichen Bahn mit einem Mindestmaß von 12,5m x 3m aus.
Das Gefälle zum Abrinnen von Wasser sollte mind. 1% und nicht mehr als 5% betragen.
Weiter ist ein Begrenzung der Boulefläche notwendig und sinnvoll.

Somit ergibt sich für den Bau einer Boulebahn folgendes Leistungsverzeichnis als Standard

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
1	Bouleplatz mit Umrandung herstellen				
1.1	Zukünftige Boulefläche 40m auskoffern Zukünftige Boulefläche (12,5m x 3,00m) zuzüglich 15cm Arbeitsraum umlaufend für Kantensteine (ca. 42 m ²), einschließlich Granarbe 40cm tief auskoffern, Aushub laden und zur freien Verwendung der AN abfahren. Sohle der Flächen höhengerecht planieren und verdichten.				
		1	psch.		
1.2	Betonkantensteine 8/25/100 cm liefern und einbauen Betonkantensteine 5/25, L=100cm liefern und mit Betonfundamenten, Betongüte C 20/25, ohne ansicht als Begrenzung der Boulefläche einbauen, einschl. 2 St. Anpassungsschnitte Innenkante des Betonkantensteines scharfkantig, Außenseite mit Fase Farbe: betongrau Fundamentbreite = 25cm, D= 15cm, Rückenstütze = 13cm				
		32	lfm		
1.3	Boulefläche (12,50m x 3,00m) herstellen				
	Zukünftige Boulefläche (12,50m x 3,00m) mit gleichmäßigen Dachgefälle von 1-2% wie folgt in fertiger Arbeit herstellen (alle Maßangaben in verdichtetem Zustand): 15cm Frostschutzkies 0/32 15 cm Tragschicht aus Schottersplitt 8/16 mm 3 cm Ausgleichsschicht aus Splitt 4/8mm 2 cm Verschleißschicht aus Brechsand 0/3mm 1 cm Überwurf aus Zweisplittmischung 2 und 5mm Körnung Alle Materialien müssen gütegeschützt sein. Der Massennachweis erfolgt über Lieferscheine.				
		1	psch.		
	Summe 1, netto				
	zzgl. 19 % Mwst				
	Gesamtsumme 1, brutto				

Hinweis:

Bei häufiger/regelmäßiger Befahrbarkeit mit leichten Verkehr ist die Tragschicht auf 20cm zu verstärken