


Sachverständige | Ingenieurgesellschaft mbH
Veronikastraße 32 • 45131 Essen • mail@brandwerk.team

LEGENDE

- befahrbare Fläche
 - sonstige Wege
 - nichtbefahrbare Fläche
 - Grundstück Flur 18
 - Mögliche Bebauung
 - Gebäude
 - Fahrrichtung Einsatzwagen
 - Parkplatz
 - Unterflurhydrant
 - Lauflänge, max. 50 m
 - Bewegungsfläche mit Übergang Feuerwehr 7,00 x 12,0 m
- | Schlauchlänge (Radius) max. 75 m | |
|----------------------------------|---------------|
| Außenradius der Kurve | Breite (min.) |
| 10,5 bis 12,0 m | 5,0 m |
| 12,0 bis 15,0 m | 4,5 m |
| 15,0 bis 20,0 m | 4,0 m |
| 20,0 bis 40,0 m | 3,5 m |
| 40,0 bis 70,0 m | 3,2 m |
| über 70,0 m | 3,0 m |

Übersicht

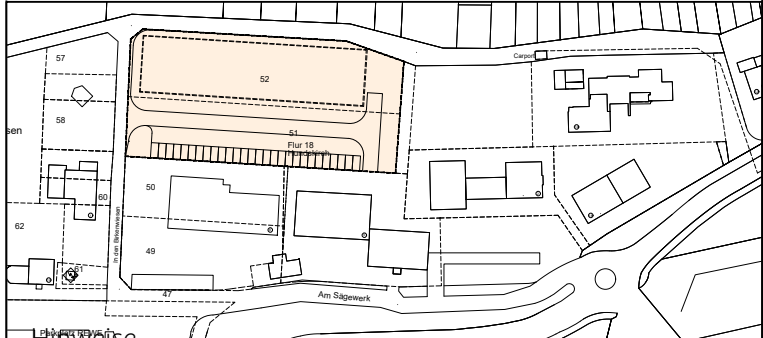

- Hinweise
- Vertikale oder horizontale Schottung der Installationsschächte gemäß Ausführungsplanung
 - Konstruktiver Brandschutz der tragenden Bauteile gemäß Vorgabe Statik
 - Lage Fluchtwegpiktogramme gemäß TGA-Planung
 - Standorte Feuerlöscher gemäß Ausführungsplanung

VISUALISIERUNG BRANDSCHUTZ

- Projekt** Erschließung Baugebiet Hundskirch Flurstücke 51, 52 In Der Birkenwiesen, Niedernhausen
- Ebene** Lageplan Variante B
- Bauherr** Gemeinde Niedernhausen Fachbereichsleitung III - Bauen Und Wohnen, Umwelt - Wilrijkplatz, 65527 Niedernhausen
- Grundlage** Flurkarte Datum: 01.05.2022 Index:
- Status** Datum: 09.03.2023 gez. Ischmitz

Die Brandschutzpläne sind nur in Verbindung mit dem Brandschutzkonzept gültig. Bei Abweichungen zwischen der textlichen und der grafischen Darstellung ist die textliche Darstellung maßgeblich.

09.03.2023 Format A3 P:\01400-01499\01406-S-01-Bebauung Fläche Hundskirch\10-Produkte\CAD\STN DWG V01\20230309\20230309-S01406-STN-Erschließung Hundskirch - Niedernhausen-V01